

# PICUP22-BIO

GOBELET BIOCOMPOSITE 22 CL.

Version : 2023-04-14

**DIM. ARTICLE** : Ø66 x 89 mm.

**COLORIS** :



**MARQUAGE** :


**M1 - 1 VISUEL** : marquage tournant 1 ou plusieurs couleurs / 175 x 50 mm

Échelle 50%

Page : 1 / 2




**M**  
175 x 50 mm  
(Ech. 50%)

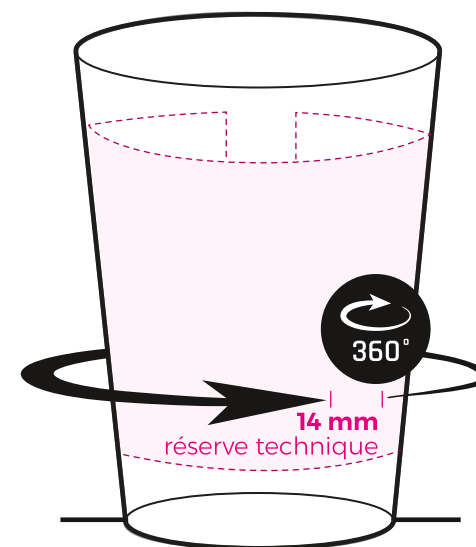

**REMARQUES** :

· L'impression quadri ne permet pas de respecter les références Pantone.

· Déformation des ronds et des carrés à l'impression due à la forme conique du gobelet



Gravure sous le verre






**MARQUAGE :**

**QN - QUADRINUMERIQUE** : marquage tournant 182.5 x 70 mm

**QN NOMINATIF - QUADRINUMERIQUE** : marquage tournant 182.5 x 70 mm

**GRADUATION OPTIONNELLE**


à intégrer dans la surface d'impression

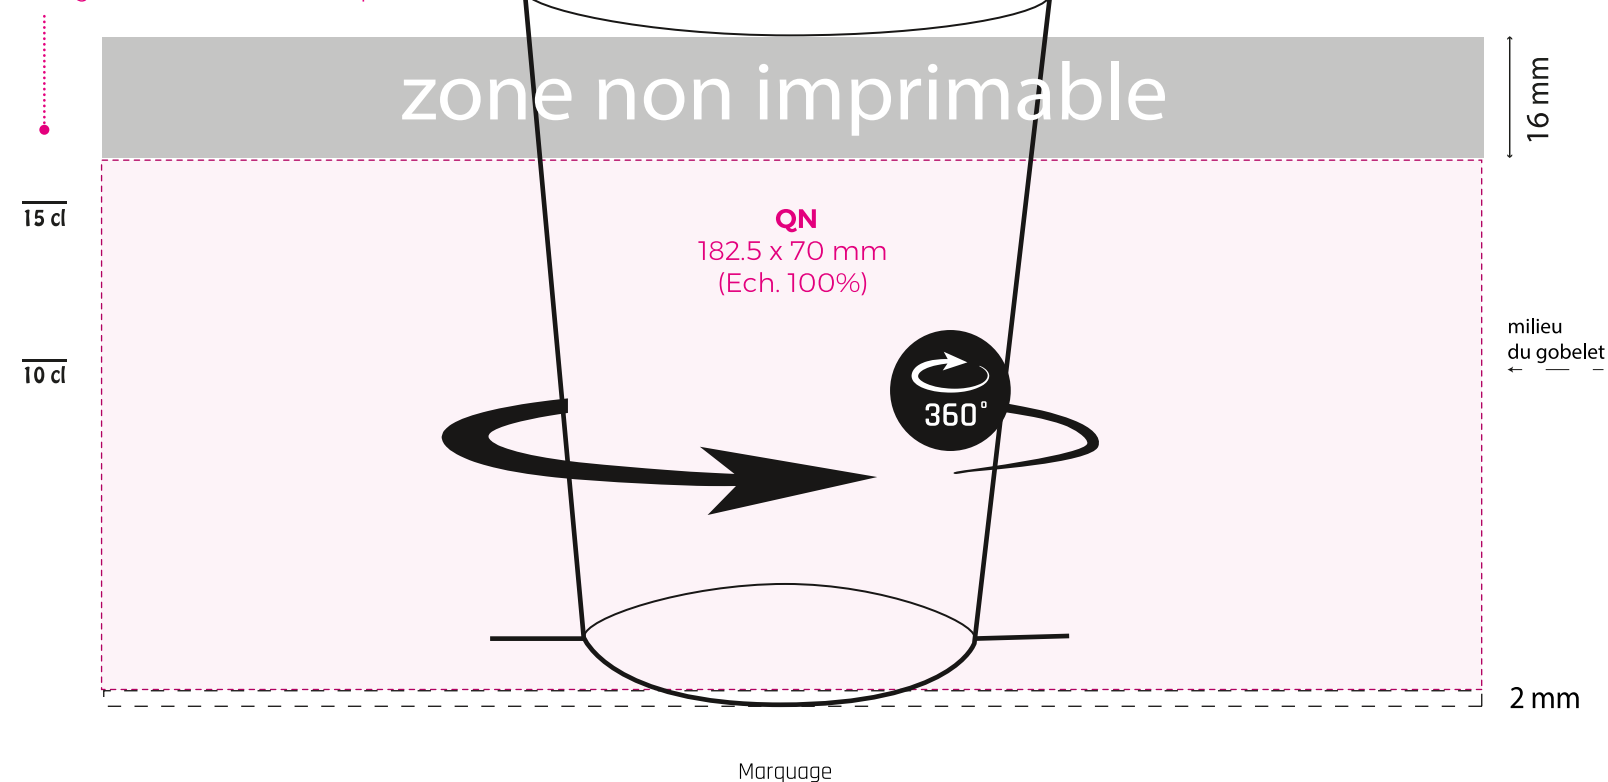

**REMARQUES :**

· L'impression quadri ne permet pas de respecter les références Pantone.

· Pour le marquage nominatif, nous fournir un fichier .csv, ainsi que la police de caractère complète.



Gravure sous le verre

# PICUP22-BIO

GOBELET BIOCOMPOSITE 22 CL.

Version : 2023-04-14

**DIM. ARTICLE** : Ø66 x 89 mm.

**COLORIS** :




## MARQUAGE :

**M1 - 1 VISUEL** : marquage tournant 1 ou plusieurs couleurs / 175 x 50 mm

## GRADUATION OPTIONNELLE

à intégrer dans la surface d'impression

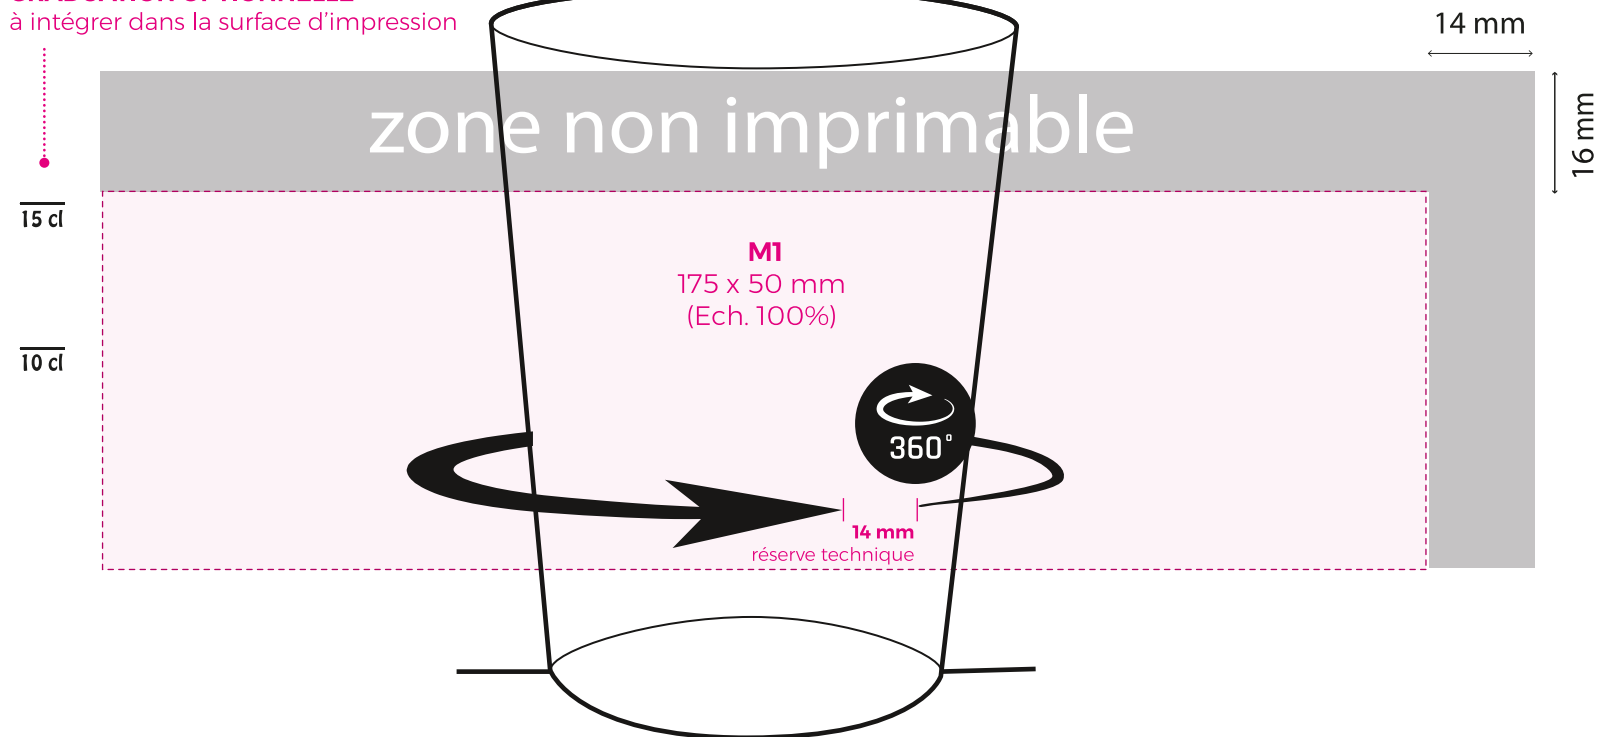


## REMARQUES :

· Déformation des ronds et des carrés à l'impression due à la forme conique du gobelet

Échelle 100%

Page : 2 / 2



Gravure sous le verre

